
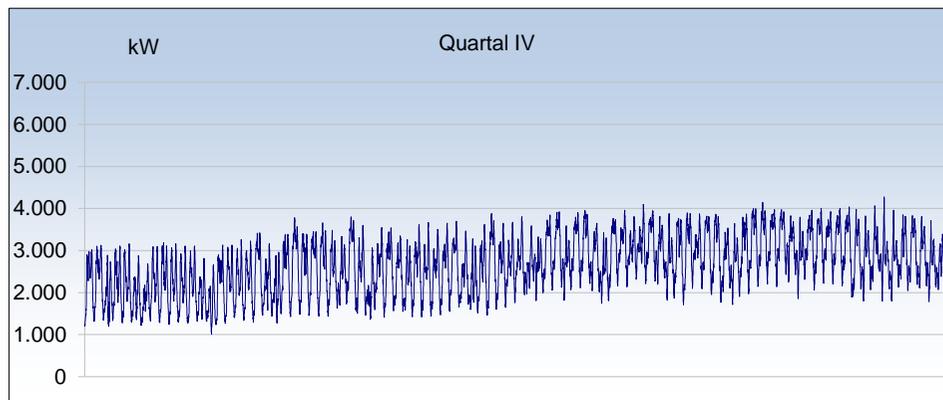
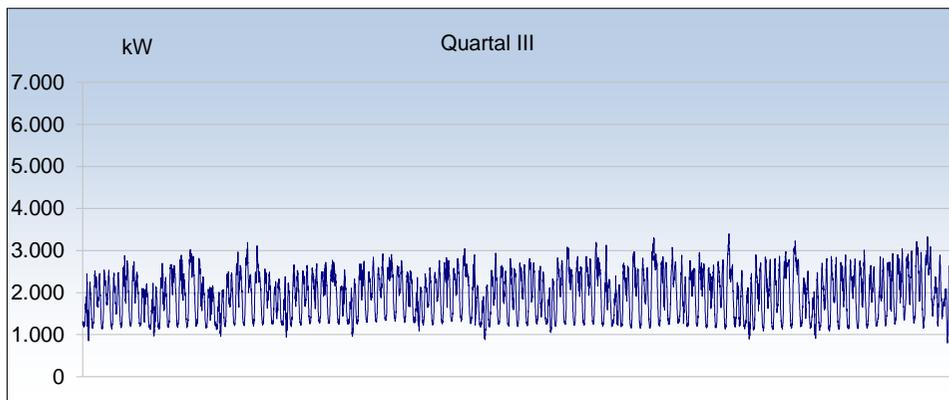
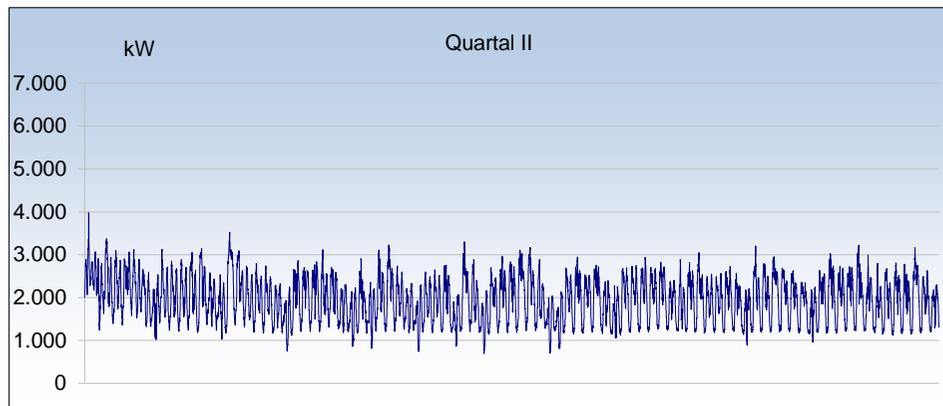


Umspannung MS/NS
Höchstentnahmelast

§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
GJ 2018

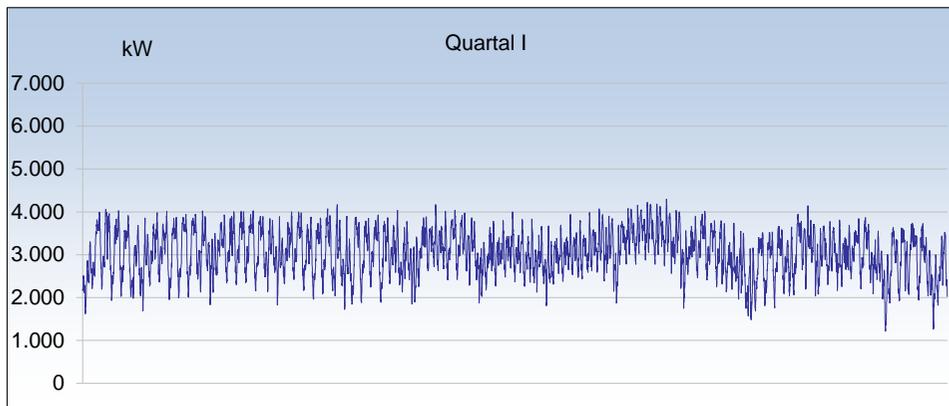

Jahresarbeit	21.047.759 kWh
Höchstleistung	4.295 kW
Datum/Zeit P _{max}	02.03.2018 18:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.